

Lénárdaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. június 14.-i rendkívüli nyílt ülése

T Á R G Y M U T A T Ó

Rendelet: -----

Határozatok:

42/2022. (VI.14.) Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megadásáról

43/2022. (VI.14.) Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megadásáról


Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.
[Signature]

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. június 14. napján megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácskozója (3646 Nekézseny, Kossuth út 1.)

Jelen vannak: 3 képviselő-testületi tag:

Bárdos István Gusztávné

polgármester

Bárdosné Szekeres Diána

alpolgármester

Sallai Zoltánné

képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 3 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen volt.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

Jegyzőkönyvvezetés: Fürjes Kitti ügyintéző

Bárdos István Gusztávné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 3 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Komjáthy László György képviselő és Mester Tímea képviselő, aki előzetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.

Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Kezelői, tulajdonosi hozzájárulás kérése
Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester*

2. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Kezelői, tulajdonosi hozzájárulás kérése
Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester*

2. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. Napirendi pont:

Tárgy: Kezelői, tulajdonosi hozzájárulás kérése

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester*

Bárdos István Gusztávné polgármester: A Viaterm Kft. részéről érkezett kettő tulajdonosi, kezelői hozzájárulás kérés a Lénárddaróc belterület 378 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. Mivel a Petőfi út 4. és a Petőfi út 10. szám alatti ingatlanokra szeretnének gázellátást biztosítani. Szerintem, nyugodtan megadhatjuk a hozzájárulásokat.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Bárdos István Gusztávné polgármester** javasolta a határozati javaslatok elfogadását.

Bárdos István Gusztávné polgármester a határozati javaslatokat az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntéseit:

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2022. (VI.14.)

H A T Á R O Z A T A

Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megadásáról

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Viaterm Kft. (2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz. 068/12.) részéről Tisza József tervező kérelmére – a mellékelten benyújtott kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció, valamint helyszínrajz alapján - a Lénárddaróc, Petőfi út 4. (hrsz: 356) ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához szükséges, a Lénárddaróc Községi Önkormányzat tulajdonát képező, tervezett nyomvonallal érintett, 378 hrsz-ú „kivett közterületi” ingatlanra vonatkozóan történő munkavégzésre a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadja.

A Képviselő-testület a hozzájárulás feltételül szabja azt, hogy a munkálatok befejezése után az igénybe vett területet, továbbá az egyéb érintett területeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és útkezelői nyilatkozat kiadására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: polgármester

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2022. (VI.14.)

H A T Á R O Z A T A

Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megadásáról

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Viaterm Kft. (2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz. 068/12.) részéről Tisza József tervező kérelmére – a mellékelten benyújtott kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció, valamint helyszínrajz alapján - a Lénárdaróc, Petőfi út 10. (hrsz: 362) ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához szükséges, a Lénárdaróc Községi Önkormányzat tulajdonát képező, tervezett nyomvonallal érintett, 378 hrsz-ú „kivett közterületi” ingatlanra vonatkozóan történő munkavégzésre a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadja.

A Képviselő-testület a hozzájárulás feltételül szabja azt, hogy a munkálatok befejezése után az igénybe vett területet, továbbá az egyéb érintett területeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és útkezelői nyilatkozat kiadására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: polgármester

2. Napirendi pont:

Tárgy: Indítványok, javaslatok

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bárdos István Gusztávné polgármester az ülést bezárta.

k.m.f.


Bárdos István Gusztávné
polgármester




Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. június 14. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel

testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácskozója (3646 Nekézseny, Kossuth út 1.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Kezelői, tulajdonosi hozzájárulás kérése
Előadó: Bárdos István Gusztávné polgármester
2. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok


Bárdos István Gusztávné sk.
polgármester

M e g h í v o t t a k

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

J E L E N L É T I Í V

Készült: Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 14. napján megtartott rendkívüli nyílt testületi
üléséről.

Testületi tagok:

Bárdos István Gusztávné polgármester

Bárdos István Gusztávné

Bárdosné Szekeres Diána testületi tag

Bárdosné Szekeres Diána

Komjáthy László György testületi tag

Mester Tímea testületi tag

Sallai Zoltánné testületi tag

Sallai Zoltánné

Meghívottak:

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Dr. Szűcs-Tardi Beáta



Nekézseny Önkormányzat <onkorm.nekezseny@gmail.com>

Re: Testületi meghívó és anyaga

1 üzenet

Mester Tímea <mestertimea@hotmail.com>

Címzett: Nekézseny Önkormányzat <onkorm.nekezseny@gmail.com>, Önkormányzat Községi
<lenarddarocph@gmail.com>

2022. június 14. 8:47

Nem tudok részt venni a testületi ülésen.

Üdvözlettel:

Mester Tímea

Küldte az Outlook

Feladó: Nekézseny Önkormányzat <onkorm.nekezseny@gmail.com>

Elküldve: 2022. június 13., hétfő 12:54

Címzett: Önkormányzat Községi <lenarddarocph@gmail.com>; Marianna Bolega
<bolegamarianna@gmail.com>; sallaizne.56@gmail.com <sallaizne.56@gmail.com>; Diána Szekeres
<b.szekeresdiana@gmail.com>; Laszlo Komjathy <laszlo.komjathy86@gmail.com>; Mester Tímea
<mestertimea@hotmail.com>

Tárgy: Testületi meghívó és anyaga

Mellékelten küldöm tárgyban megjelölt anyagokat.

Üdvözlettel: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Fwd: kezelői, tulajdonosi hozzájárulás

1 üzenet

Önkormányzat Községi <lenarddarocph@gmail.com>

Címzett: Nekézseny Önkormányzat <onkorm.nekezsény@gmail.com>

2022. június 7. 11:53

----- Forwarded message -----

Feladó: **József Tisza** <tiszajozsef48@gmail.com>

Date: 2022. jún. 5., V, 9:29

Subject: kezelői, tulajdonosi hozzájárulás

To: Önkormányzat Községi <lenarddarocph@gmail.com>

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
3548 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	
2022. június 06.	hő 07. nap
Iktatószám:	171-1/2022
Melléklet:	3db
Előadó:	Dr. Sücs-Jardi Beata

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Az OPUS TIGÁZ Zrt megbízásából a Viaterm Kft. végzi

SERFŐZŐ ATTILÁNÉ LÉNÁRDDARÓC, PETŐFI U. 10. (hrsz:362),

KRISTON-BARTA ESZTER LÉNÁRDDARÓC, PETŐFI U. 4. (hrsz: 356)

alatti ingatlanok utólagos gáz leágazó vezetéke tervezését, kivitelezését.

Tervező Tisza József Mediokritas Bt.

Mindkét tervezett gázvezeték érinti az Önök kezelésében lévő 378 h.r.sz-ú kivett közterületet.

A mellékelt tervdokumentáció figyelembevételével kérjük a kezelői és tulajdonosi hozzájárulást megadni szíveskedjenek!

Köszönettel:

Tisza József
ügyvezető

Mentes a vírusoktól. www.avast.com

4 melléklet

 Lénárdaróc_Petőfi_4sz_356hrsz-H-1.pdf
318K

 **Lénárddaróc_Petőfi_10sz_362hrsz-H-1 (1).pdf**
318K

 **MŰLEÍRÁS Lénárddaróc Petőfi 4.docx**
34K

 **0 MŰLEÍRÁS Lénárddaróc P 10.pdf**
542K

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Tárgy: **Kriston Barta Eszter Lénárddaróc, Petőfi u. 4. (356 hrsz) alatti ingatlanának leágazó gázvezetéke**

Terv és iratjegyzék: Műszaki leírás, tervezői nyilatkozat
Helyszínrajz, hosszszelvény, részletrajzok
Közműkezelőkkel folytatott egyeztetések: e-közműegyeztetés jegyzőkönyvében

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Tervezési alapadatok:

Beruházó, elosztói engedélyes:	OPUS TIGÁZ Zrt.	Megrendelő:	VIATERM Kft.
Az üzemelő gázelosztó vezeték helye:	Lénárddaróc, Petőfi utca		
Anyaga, mérete, üzemnyomása:	DN63 PE80G SDR11,	3 bar	
A tervezett leágazó vezeték anyaga, mérete, engedélyezési nyomása:	PE100G, SDR11, 20x3,0	4 bar	
Főelzáró típusa, elhelyezése:	DN 15 zártházú gömbcsap, PE típus felálláson, ingatlan határ után 0.5 m-en belül elhelyezve.		
Az ingatlan becsült gázigénye:	4 m ³ /h		

2. Az építési terület, a tervezett vezeték nyomvonala, jellemzői:

A tervezett létesítmény az üzemelő gázelosztó vezetéknek a gerincvezetektől az ingatlan határánál elhelyezett fogyasztói főelzáróig terjedő, arra utólagos rákötéssel csatlakozó része. Az üzemelő gázelosztó vezeték helyét és adatait elosztói engedélyes adatszolgáltatásából, szakági nyilvántartásából vettük.

A tervezett vezeték általában az ingatlannal határos közterületen létesül. A terület tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulását kivitelező a közterület felhasználási (munkakezdési) engedély kérelemmel fogja megkérni. A munkát megkezdeni csak az engedély birtokában szabad. Magánterület esetén a munkavégzés feltétele, hogy létrejöjjön a tulajdonosok és az elosztói engedélyes között a vezetékek alapítására vonatkozó hozzájárulás.

A tervezett leágazó vezeték az üzemelő gerincvezeték helyétől függően teljes vagy részleges ároknyitással, az elosztó vezetektől a telekhatárra merőlegesen épül. A telekhatáron belül típus PE felállásban végződik.

3. Az építéssel kapcsolatos előírások

A gázelosztó vezeték építése során betartandó főbb utasítások:

- OPUS TIGÁZ Zrt TT 1000 és TT 4000 Technológiai Út-
- 12/2022. (I.28.) SZTFH rendelet: Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésiügyi hatósági eljárások szabályairól
- 18/2022(I.28.) SZTFH rendelet: Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata
- MSZ 7048 sorozat
- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet: az építőipari kivitelezési tevékenységről

A kivitelezést során fenti utasításokban, a rajzon feltüntetett megjegyzésekben és a műszaki leírásban, tervezői nyilatkozatban foglaltak betartásával kell végezni. Kivitelezést csak a gázszolgáltató által arra alkalmasnak minősített terv alapján, a terület kezelőjének engedélye birtokában, a gázszolgáltató és az érintett közműkezelők felé tett bejelentés után, az előírt szakfelügyelet mellett lehet végezni.

3.1. A vezeték anyaga, kötések, védőövezet, védelem

A vezeték védőtávolságát 12/2022(I.28) SZTFH rendelet és a 18/2022(I.28) SZTFH rendelet: Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata alapján – megközelített épület hiányában - 2,0-2,0 m-ben határoztuk meg.

A gázvezeték építéséhez csak műbizonylatolt, az MSZ EN 1555 szerinti PE csövet, ill. idomot lehet felhasználni. A leágazó vezeték hegesztést – az előre kötés kivételével - nem tartalmaz. Az elzáró előtti PE-acél

átmenet tágulóhüvelyes összekötővel készül, a kivitelezőnek rendelkeznie kell a technológia alkalmazására feljogosító bizonyítvánnyal. Az előre kötést az elosztói engedélyes végzi elektrofüziós hegesztéssel. A tervezett gázvezeték teljes hosszában—DN20-asnál DN50-es perforálatlan flexibilis csőben való elhelyezéssel terveztük. DN32-esnél ez a méret DN63-as, mely a nyeregídomnál kezdődik és a felállásnál végződik. Az építésnél elhelyezendő védőcsöveket és kialakításukat a rajzon jelöltük. A védőcsövek anyaga LPE, vagy PVC legyen, mérete két dimenzióval legyen nagyobb a haszoncsőnél. A védőövet csökkentésére szolgáló, vagy üreges közművek keresztezésénél elhelyezett védőcsövet központosítva, toktömítéssel kell lezárni, a gyűrűstérből öv. csapszekerénybe felvezetett szaglőcsővel ellátva. A védőcső a keresztezett, megközelített műtárgyon, épületen 1-1 m-rel nyúljon túl.

Az utcában üzemelő közművek - a közműkezelők nyilvántartása, ill. a velük történt egyeztetés alapján - a rajzon feltüntetésre kerültek. E közműveket a tervezett vezeték keresztezheti. A keresztezések kialakítása kielégíti a 18/2022(I.28.) SZTFH rendelet: Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata előírásait. Az épülő gázvezeték üreges műtárgyak, alépítmények keresztezésénél kiszellőztetett védőcsőbe, egyéb keresztezéseknél burokcsőbe kerül, a kábeleket általában alulról, a további közműveket felülről keresztezzük.

A tervezett vezeték nyomvonalával, paramétereivel, mélységi elrendezésével kapcsolatos valamennyi tudnivalót a rajz tartalmazza.

3.2. Földmunka

A földmunka végzése során be kell tartani az OPUS TIGÁZ Zrt TT 1000 előírásait. A munkaárok, munkagödrök, ill. a szükséges átfúrások a rajzon feltüntetésre kerültek. A gázvezeték elfedni csak sikeres nyomáspróba után szabad, biztosítva az előírás szerinti homokágyat és talajtömörtséget. A munkaárok 0,6 m széles legyen, mélysége a fektetési mélység - 0.15 m.

A vezeték általában teljes ároknyitással épül meg. Amennyiben - a forgalom fenntarthatósága érdekében – átfúrást kell alkalmazni, a fúrást csak fokozott óvatossággal, az üzemelő közművezetékek pontos mélységének meghatározása után lehet végezni. Amennyiben egy keresztezett vezeték pontos mélysége vagy nyomvonala nem ismert, fúrásos technológia nem alkalmazható. A fúrás szintjét úgy kell megválasztani, hogy a keresztezett vezeték közelebbi alkotóját a fúró 200 mm-nél jobban ne közelítse meg.

A munka megkezdése előtt az üzemeltetők által megadott helyeken - szakfelügyeletük mellett - kutatóárokokkal kell az üzemelő gázvezeték és a társközművek helyét pontosítani. A kutatóárkok készítése és a közművek védőövetében a földmunka csak kézi erővel végezhető. Gépi földmunka csak valamennyi, a tervezett nyomvonalat érintő közművezeték felkutatása után, a biztosan közműmentes szakaszokon és mélységben végezhető.

A kitermelt burkolati anyagot, és a felesleges földet engedélyezett lerakóhelyre el kell szállítani. A vezetékeket homokágyba kell fektetni, a visszatöltésre alkalmas, megfelelő szemcsenagyságú föld a homokágy feletti réteggént használható. A visszatöltés folyamán 95%-os tömörítést kell biztosítani

Az előre kötés munkagödörét az elosztói engedélyes technológiájának megfelelő méretben kell elkészíteni. A gödör mérete és kialakítása biztosítsa a munka elvégzéséhez szükséges - a vezeték mélységétől és méretétől, az alkalmazott technológiától és az egyéb körülményektől függő – mozgásteret, és a menekülési lehetőséget (létra vagy rézsú. A munkagödört annak mélységétől, a talaj szerkezetétől, állékonyságától függően dűcolni kell, vagy rézsúsen kell kialakítani. A dűcolás technológiáját fenti paramétereknek, és az árok melletti járműforgalom dinamikus hatásainak figyelembevételével kell megválasztani, szükség esetén dűcolási tervet kell készíteni, ami kivitelező feladata és felelőssége.

Az építési területet legalább eredeti állapotával legalább azonos minőségben, és az útkezelői engedélyben meghatározottaknak megfelelően kell helyreállítani. A helyreállítást követő 3 hónap múlva visszaellenőrzést kell tartani, és el kell végezni az esetleges javításokat, korrekciókat.

3.3. Forgalm szabályozás, munkaterület védelme:

A terv szerinti kivitelezés biztosítja a forgalom, korlátozással való fenntartását. A kivitelezés megkezdése előtt el kell helyezni a rajzon feltüntetett közúti táblákat. A munkaterület kialakításánál be kell tartani a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák elkorlátozására és forgalombiztonsági szabályzatában” foglaltakat.

A kivitelezés során a tervben foglaltak, valamint a közúti közlekedésre és a közúton történő munkavégzésre vonatkozó rendszabályok betartandóak. Különös tekintettel kell lenni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT rendelet , valamint a KRESZ előírásait..

A munkaárkot teljes hosszában, minden oldalán védőkorlással le kell keríteni, ahol éjszaka és rossz látási viszonyok mellett a közvilágítás nem elegendő a munkaárkok biztonságos észleléséhez, ott jelzővilágítást is el kell helyezni.

4. Nyomáspróba, műszaki felülvizsgálat, üzembehelyezés

A vezetéket rövidített nyomáspróbával kell vizsgálni.

A nyomáspróba közege levegő, a vizsgálathoz 1.6 pontossági osztályú manométert kell használni.

A nyomáspróba paraméterei kis- és középnyomású gázvezetékénél:

szilárdsági nyomáspróba:	6,0 bar	1 óra
tömörtségi nyomáspróba:	habzszeres ellenőrzés	

A nyomáspróbát a gázszolgáltató képviselőjének ellenőriznie kell.

A leágazó vezeték az elosztói engedélyes TT 5000 utasításának megfelelően arra jogosult geodéziai szervezettel nyitott árokban kell bemérteni. A bemérés megtörténtét a bemérő szervezet jegyzőkönyvvvel igazolja.

A műszaki felülvizsgálat időpontjára a gázszolgáltató által előírt tartalmú megvalósulási dokumentációt (ezen belül az érintett közműkezelők takarásához való hozzájárulását, és a bemérést igazoló jegyzőkönyvet) a műszaki ellenőrnek át kell adni, ezek hiánya a felülvizsgálatot megghiúsítja.

Az elosztó vezetékre történő rákötést és a gázellátó rendszer üzembehelyezését csak a gázszolgáltató vállalat szakembere végezheti el.

5. Biztonsági és egészségvédelmi fejezet

A munkavégzés során betartandóak a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai, valamint az OPUS TIGÁZ Zrt. Munkavédelmi Szabályzatban, a TT 1000 és a TT 4000 utasításokban foglaltak.

A munka során Kivitelező balesetvédelmi és egészségügyi koordinátora működik közre.

A műszaki leírás a kivitelezésre vonatkozó előírásokat tartalmazza, nem tér ki az előre kötési munkákra, azt a gázszolgáltató saját technológiai utasítása, ill. összetett feladat esetében külön műveleti utasítása szerint végzi.

A munkavégzéshez használt eszközöknek használatra alkalmas állapotban kell lenniük. Az elektromos, robbanómotoros berendezéseknek rendelkezniük kell a típusra előírt, érvényes, rendszeres alkalmassági vizsgálattal, azokat csak az arra jogosult, kiképzett munkavállaló üzemeltetheti.

A munkát végzőknek fejvédő sisakot, védőbakancsot, ill. az éppen végzett munkához előírt egyéni védőfelszerelést, (védőszemüveg, hegesztő védőeszközök stb.) valamint az időjárásnak megfelelő további védőeszközöket, védőitalt stb. biztosítani és alkalmazni kell.

Munkát csak az adott munkafázisra jogosult, kiképzett, megfelelő egészségi- és mentális állapotban lévő, az előírt munka- és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó végezhet. A munkahelyen elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani, az előírásoknak megfelelően kiképzett és vizsgáztatott elsősegélynyújtóval kell rendelkezni. A szükséges öltöztető és tisztálkodási lehetőséget a telephelyen, a mellékhelység használatot a helyi adottságoknak megfelelően (pl. közösségi helyek) kell biztosítani.

6. Tűzvédelem

A kivitelezése során maradéktalanul betartandóak a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény), az 54/2014 (XII.5.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az OPUS TIGÁZ Zrt. Tűzvédelmi Szabályzat előírásai.

A műszaki leírásban ismertetett létesítmény az Országos Tűzvédelmi Szabályzat elődjei szerint "D" jelű, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozik, kivéve az élővezetésekre történő rákötéseket („A”).

A leágazó vezeték építése nem minősül tűzveszélyes tevékenységnek, de 1 db 6 kg-os halonnal oltó készüléket a helyszínen kell tartani, annak időszakos felülvizsgálatáról gondoskodni kell. Amennyiben hegesztési munka is történik, ki kell állítani az arra jogosító írásos engedélyt. Hegesztés csak ott végezhető, ahol az tüzet, vagy robbanást nem okozhat, a munka befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, a veszélyforrásokat meg kell szüntetni.

A PE cső éghető anyag, ezért építéskor a cső környezetében végzett tűzveszélyes tevékenységnél fokozott elővigyázattal kell eljárni. A hegesztési munkáknál különös tekintettel kell betartani a tűzvédelmi előírásokat.

7. Környezetvédelem

A kivitelezés során nem léphető túl a 66/2005 (XII.22.) EüM rendelet és a 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott zajszint-határérték.

A tervezés során figyelembe vett – az alábbiakban felsorolt – jogszabályok előírásait a kivitelezéskor szigorúan be kell tartani. Erre a tervben felhívjuk kivitelező figyelmét, valamint a munkavégzéskor az előírások betartását beruházó is megköveteli helyszíni és dokumentációs ellenőrzései során.

- 306/2010 (XII.23) Korm. rendelet a levegő védelméről.
- 220/2004(XII.21.) Kormány rend.: Felszíni vizek védelméről
- A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet „Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól”
- TIGÁZ Zrt. Környezetvédelmi utasítása

A vezeték építése során a talaj, a levegő, a vízfolyások és a növény- és állatvilág nem károsodhat, zavarását minimális mértékűre kell csökkenteni. A környezetben előidézett változásokat az eredeti állapot helyreállításával kell korrigálni.

Tervezői nyilatkozat

Beruházó: **OPUS TIGÁZ Zrt.** földgázelosztói engedélyes

Létesítmény: **Lénárdaróc, Petőfi u. 4. (356 hrsz) alatti ingatlan, leágazó gázvezeték**

Létesítmény jellemzői: Anyaga, mérete: **PE100G, SDR11, 20x2,0** Engedélyezési nyomása: **4 bar**

Építési terület: **Lénárdaróc, Petőfi utca.** Az utca nincs védettség alá besorolva.

Kijelentem, hogy jelen terv készítése során az általános érvényű – műszaki leírásban részletezett - rendeleteket és előírásokat betartottam.

A terv szerinti létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a (tervben ismertetett) vonatkozó jogszabályoknak, valamint az általános érvényű, és eseti előírásoknak, azok megfelelnek a gázelosztó vezetékkel szemben támasztott általános követelményeknek.

Az előírt szakhatóságok és a közmű üzemeltetők a vezeték létesítéséhez hozzájárultak. Az egyeztetések dokumentálása a rajzokon elhelyezett egyeztető bélyegzőkkel, és - amennyiben kiadásra került - a mellékelt nyilatkozatokkal történt. Az általuk támasztott követelményeket a tervbe beépítettük.

A terv a jogszabályokban, szabványokban meghatározottaktól eltérő műszaki megoldást nem tartalmaz, így eltérés engedélyezése sem szükséges. A tervtől eltérni csak indokolt esetben, az engedélyező hatóság, a tervező, a földgázelosztói engedélyes és az érintett közműkezelők hozzájárulásával szabad.

Munkavédelmi tervezői nyilatkozat

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, rendelkezéseinek megfelelően kijelentem, hogy a tervdokumentáció a létesítményre vonatkozó – a tervezéskor érvényben lévő, a műszaki leírásban és különösen annak Biztonsági és egészségvédelmi fejezeteiben ismertetett – jogszabályok alapján készült.

Az azokban foglalt rendelkezéseknek eleget tettünk, ezért a terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos létesítés és üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja.

A munka során VIATERM Kft. balesetvédelmi és egészségügyi koordinátora működik közre.

Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat

Az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény) 21. § 1. pontja, valamint az 54/2014 (XII.5.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján alulírottak kijelentjük, hogy a jelen tűzvédelmi tervdokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek a hatályos tűzvédelmi előírásoknak és szabványoknak. A tervdokumentáció készítésénél a TIGÁZ Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatának előírásait is figyelembe vettük.

Környezetvédelmi tervezői nyilatkozat

A terv „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló . törvény és az egyéb, a környezet védelmével kapcsolatos – a tervezéskor érvényben lévő, a Környezetvédelem című fejezetben részletezett - rendeletek, előírások betartásával készült.

A gázvezeték a környezetvédelmi és műemlékvédelmi hatóság kezelésében lévő létesítményt nem érint.


A tervezés során figyelembe vett – az alábbiakban felsorolt – jogszabályok előírásait a kivitelezéskor szigorúan be kell tartani. Erre a tervben felhívjuk kivitelező figyelmét, valamint a munkavégzéskor az előírások betartását beruházó is megköveteli helyszíni és dokumentációs ellenőrzései során.

A vezeték építése során a talaj, a levegő, a vízfolyások és a növény- és állatvilág nem károsodhat, zavarását minimális mértékűre kell csökkenteni. A környezetben előidézett változásokat az eredeti állapot helyreállításával kell korrigálni.

Helyszínrajz M 1:500

Hosszszelvény M 1:100

Aszfalt út
DIGI légvezeték
Zöldáv
Telekhatár
MVM Émász elektromos légvezeték
OPUS TIGÁZ Technológia szerinti
felállás védőcsővel DN20/15 menetes
tárguló hüvellyel

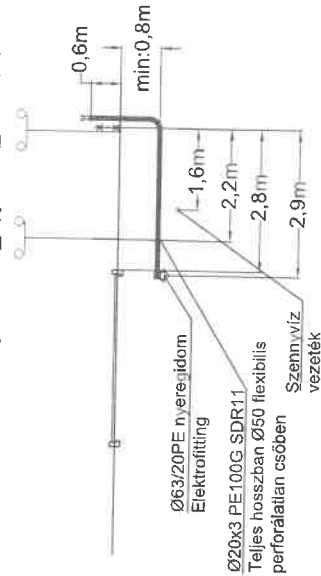

JELMAGYARÁZAT

— — — — —	Elektromos kábel	A terv az engedélyezéstől számított 2 évig érvényes.
— — — — — C	Csapadék csatorna	Munkakezdés előtt az útkezelőtől munkakezdési engedélyt kell kérni
— — — — — V	Vízvezeték	A meglévő közművek nyomvonala a közmű tulajdonosok nyilvántartása szerint közzétett pontosságú adat
— — — — — S	Szennyvíz csatorna	Azokat kézi felméréssel kell pontosítani.
— — — — —	Meglévő vezetékek	Földmunka csak kézi erővel utátfúrás csak a keresztezett közművek feltárása után vagy mélységük pontos ismeretében végezhető.
— — — — —	Földrészhatár	Munkaírtott védőkorláttal és ládészkával ellátott átjárót kell elhelyezni.
— — — — — G	Meglévő gázvezeték	Az üzemeltető vezetékére történő rákötést csak a gázszolgáltató végezheti.
— — — — —	Tervezett gázvezeték	A nyílárkos godézliá beemérést a műszaki átadásra el kell készíteni
— — — — — MTL	Magyar Telekom vezetékek föld feletti	
— — — — — PRL	PR Telekom vezetékek föld feletti	
— — — — — DL	DIGI vezetékek föld feletti	

Megrendelő:	VIATERM KFT	2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz 068/12	PST: 51143034721
Munkaszám:	56/2022	Rajzszám:	H-1
Beruházó:	Opus TIGÁZ	Méretarány:	1:100 1:500
	4200 Hajduszentpéter, Rákóczi út 184	Dátum:	2022. Március
		Tervező:	Tisza József GyT 05-01/75 3535 Miskolc, Vasverő u.61 Tel: 20/99982278 tisza.jozsef48@gmail.com

HATÁROZATI JAVASLAT

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2022. JÚNIUS 14. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

1. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Kezelői, tulajdonosi hozzájárulás kérése

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI.14.)

H A T Á R O Z A T A

Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megadásáról

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Viaterm Kft. (2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz. 068/12.) részéről Tisza József tervező kérelmére – a mellékelten benyújtott kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció, valamint helyszínrajz alapján - a Lénárddaróc, Petőfi út 4. (hrsz: 356) ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához szükséges, a Lénárddaróc Községi Önkormányzat tulajdonát képező, tervezett nyomvonallal érintett, 378 hrsz-ú „kivett közterületi” ingatlanra vonatkozóan történő munkavégzésre a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadja.

A Képviselő-testület a hozzájárulás feltételéül szabja azt, hogy a munkálatok befejezése után az igénybe vett területet, továbbá az egyéb érintett területeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és útkezelői nyilatkozat kiadására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: polgármester

Fwd: kezelői, tulajdonosi hozzájárulás

1 üzenet

Önkormányzat Községi <lenarddarocph@gmail.com>

Címzett: Nekézseny Önkormányzat <onkorm.nekezsény@gmail.com>

2022. június 7. 11:53

----- Forwarded message -----

Feladó: József Tisza <tiszajozsef48@gmail.com>

Date: 2022. jún. 5., V, 9:29

Subject: kezelői, tulajdonosi hozzájárulás

To: Önkormányzat Községi <lenarddarocph@gmail.com>

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
3545 Nekézseny Községi L. 011.	
2022. június 7. C. 6. nap	C. 7. nap
Iktatószám: 172-1/2022	
Melléklet: 3db	
Előadó: Dr. Sulyai-Fendi Beáta	

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Az OPUS TIGÁZ Zrt megbízásából a Viaterm Kft. végzi

SERFŐZŐ ATTILÁNÉ LÉNÁRDDARÓC, PETŐFI U. 10. (hrsz:362),

KRISTON-BARTA ESZTER LÉNÁRDDARÓC, PETŐFI U. 4. (hrsz: 356)

alatti ingatlanok utólagos gáz leágazó vezetéke tervezését, kivitelezését.

Tervező Tisza József Mediokritas Bt.

Mindkét tervezett gázvezeték érinti az Önök kezelésében lévő 378 h.r.sz-ú kivett közterületet.

A mellékelt tervdokumentáció figyelembevételével kérjük a kezelői és tulajdonosi hozzájárulást megadni szíveskedjenek!

Köszönettel:

Tisza József
ügyvezető Mentés a vírusoktól. www.avast.com

4 melléklet

 Lénárdaróc_Petőfi_4sz_356hrsz-H-1.pdf
318K

 **Lénárddaróc_Petőfi_10sz_362hrs-H-1 (1).pdf**
318K

 **MŰLEÍRÁS Lénárddaróc Petőfi 4.docx**
34K

 **0 MŰLEÍRÁS Lénárddaróc P 10.pdf**
542K

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Tárgy: *Serfőző Attiláné Lénárddaróc, Petőfi u. 10. (362 hrsz) alatti ingatlanának leágazó gázvezetéke*

Terv és iratjegyzék: Műszaki leírás, tervezői nyilatkozat
Helyszínrajz, hosszszelvény, részletrajzok
Közműkezelőkkel folytatott egyeztetések: e-közműegyeztetés jegyzőkönyvében

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Tervezési alapadatok:

Beruházó, elosztói engedélyes:	OPUS TIGÁZ Zrt. Megrendelő: VIATERM Kft.
Az üzemelő gázelosztó vezeték helye:	Lénárddaróc Petőfi utca
Anyaga, mérete, üzemnyomása:	DN63 PE80G SDR11, 3 bar
A tervezett leágazó vezeték anyaga, mérete, engedélyezési nyomása:	PE100G, SDR11, 20x3,0 4 bar
Az üzemelő vezetékre történő rákötés módja:	DN 63/20/ PE elektro fűziós megfűró nyeregidom
Főelzáró típusa, elhelyezése:	DN 15 zártházú gömbcsap, PE típus felálláson, ingatlan határ után 0.5 m-en belül elhelyezve.
Az ingatlan becsült gázigénye:	4 m ³ /h

2. Az építési terület, a tervezett vezeték nyomvonala, jellemzői:

A tervezett létesítmény az üzemelő gázelosztó vezetéknek a gerincvezetékétől az ingatlan határánál elhelyezett fogyasztói főelzáróig terjedő, arra utólagos rákötéssel csatlakozó része. Az üzemelő gázelosztó vezeték helyét és adatait elosztói engedélyes adatszolgáltatásából, szakági nyilvántartásából vettük.

A tervezett vezeték általában az ingatlannal határos közterületen létesül. A terület tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulását kivitelező a közterület felhasználási (munkakezdési) engedély kérelemmel fogja megkérni. A munkát megkezdeni csak az engedély birtokában szabad. Magánterület esetén a munkavégzés feltétele, hogy létrejöjjön a tulajdonosok és az elosztói engedélyes között a vezetékjog alapítására vonatkozó hozzájárulás.

A tervezett leágazó vezeték az üzemelő gerincvezeték helyétől függően teljes vagy részleges ároknyitással, az elosztó vezetékétől a telekhatárra merőlegesen épül. A telekhatáron belül típus PE felállásban végződik.

3. Az építéssel kapcsolatos előírások

A gázelosztó vezeték építése során betartandó főbb utasítások:

- OPUS TIGÁZ Zrt TT 1000 és TT 4000 Technológiai Út-
- 12/2022. (I.28.) SZTFH rendelet: Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
- 18/2022(I.28.) SZTFH rendelet: Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata
- MSZ 7048 sorozat
- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet: az építőipari kivitelezési tevékenységről

A kivitelezést során fenti utasításokban, a rajzon feltüntetett megjegyzésekben és a műszaki leírásban, tervezői nyilatkozatban foglaltak betartásával kell végezni. Kivitelezést csak a gázszolgáltató által arra alkalmasnak minősített terv alapján, a terület kezelőjének engedélye birtokában, a gázszolgáltató és az érintett közműkezelők felé tett bejelentés után, az előírt szakfelügyelet mellett lehet végezni.

3.1. A vezeték anyaga, kötések, védőövezet, védelem

A vezeték védőtávolságát 12/2022(I.28) SZTFH rendelet és a 18/2022(I.28) SZTFH rendelet: Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata alapján – megközelített épület hiányában - 2,0-2,0 m-ben határoztuk meg.

A gázvezeték építéséhez csak műbizonylatolt, az MSZ EN 1555 szerinti PE csövet, ill. idomot lehet felhasználni. A leágazó vezeték hegesztést – az előre kötés kivételével - nem tartalmaz. Az elzáró előtti PE-acél átmenet

tágulathüvelyes összekötővel készül, a kivitelezőnek rendelkeznie kell a technológia alkalmazására feljogosító bizonyítvánnyal. Az előre kötést az elosztói engedélyes végzi elektrofüziós hegesztéssel. A tervezett gázvezeték teljes hosszában—DN20-asnál DN50-es perforálatlan flexibilis csőben való elhelyezéssel terveztük. DN32-esnél ez a méret DN63-as, mely a nyeregidomnál kezdődik és a felállásnál végződik. Az építésnél elhelyezendő védőcsöveket és kialakításukat a rajzon jelöltük. A védőcsövek anyaga LPE, vagy PVC legyen, mérete két dimenzióval legyen nagyobb a haszoncsőnél. A védőövet csökkentésére szolgáló, vagy üreges közművek keresztezésénél elhelyezett védőcsövet központosítva, toktömítéssel kell lezárni, a gyűrűstérből öv. csapszékénybe felvezetett szaglőcsővel ellátva. A védőcső a keresztezett, megközelített műtárgyon, épületen 1-1 m-rel nyúljon túl.

Az utcában üzemelő közművek - a közműkezelők nyilvántartása, ill. a velük történt egyeztetés alapján - a rajzon feltüntetésre kerültek. E közműveket a tervezett vezeték keresztezheti. A keresztezések kialakítása kielégíti a 18/2022(I.28.) SZTFH rendelet: Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata előírásait. Az épülő gázvezeték üreges műtárgyak, alépítmények keresztezésénél kiszellőztetett védőcsőbe, egyéb keresztezéseknél burokcsőbe kerül, a kábeleket általában alulról, a további közműveket felülről keresztezzük.

A tervezett vezeték nyomvonalával, paramétereivel, mélységi elrendezésével kapcsolatos valamennyi tudnivalót a rajz tartalmazza.

3.2. Földmunka

A földmunka végzése során be kell tartani az OPUS TIGÁZ Zrt TT 1000 előírásait. A munkaárok, munkagödrök, ill. a szükséges átfúrások a rajzon feltüntetésre kerültek. A gázvezeték elfedni csak sikeres nyomáspróba után szabad, biztosítva az előírás szerinti homokágyat és talajtömörtséget. A munkaárok 0,6 m széles legyen, mélysége a fektetési mélység - 0,15 m.

A vezeték általában teljes ároknyitással épül meg. Amennyiben - a forgalom fenntarthatósága érdekében – átfúrást kell alkalmazni, a fúrást csak fokozott óvatossággal, az üzemelő közművezeték pontos mélységének meghatározása után lehet végezni. Amennyiben egy keresztezett vezeték pontos mélysége vagy nyomvonala nem ismert, fúrásos technológia nem alkalmazható. A fúrás szintjét úgy kell megválasztani, hogy a keresztezett vezeték közelebbi alkotóját a fűrés 200 mm-nél jobban ne közelítse meg.

A munka megkezdése előtt az üzemeltetők által megadott helyeken - szakfelügyeletük mellett - kutatóárokokkal kell az üzemelő gázvezeték és a társközművek helyét pontosítani. A kutatóárkok készítése és a közművek védőövetében a földmunka csak kézi erővel végezhető. Gépi földmunka csak valamennyi, a tervezett nyomvonalat érintő közművezeték felkutatása után, a biztosan közműmentes szakaszokon és mélységben végezhető.

A kitermelt burkolati anyagot, és a felesleges földet engedélyezett lerakóhelyre el kell szállítani. A vezetékeket homokágyba kell fektetni, a visszatöltésre alkalmas, megfelelő szemcsenagyságú föld a homokágy feletti réteggént használható. A visszatöltés folyamán 95%-os tömörítést kell biztosítani

Az előre kötött munkagödört az elosztói engedélyes technológiájának megfelelő méretben kell elkészíteni. A gödör mérete és kialakítása biztosítsa a munka elvégzéséhez szükséges - a vezeték mélységétől és méretétől, az alkalmazott technológiától és az egyéb körülményektől függő – mozgásteret, és a menekülési lehetőséget (létra vagy rézsú. A munkagödört annak mélységétől, a talaj szerkezetétől, állékonyságától függően dűcolni kell, vagy rézsúsen kell kialakítani. A dűcolás technológiáját fenti paramétereknek, és az árok melletti járműforgalom dinamikus hatásainak figyelembevételével kell megválasztani, szükség esetén dűcolási tervet kell készíteni, ami kivitelező feladata és felelőssége.

Az építési területet legalább eredeti állapotával legalább azonos minőségben, és az útkezelői engedélyben meghatározottaknak megfelelően kell helyreállítani. A helyreállítást követő 3 hónap múlva visszaellenőrzést kell tartani, és el kell végezni az esetleges javításokat, korrekciókat.

3.3. Forgalm szabályozás, munkaterület védelme:

A terv szerinti kivitelezés biztosítja a forgalom, korlátozással való fenntartását. A kivitelezés megkezdése előtt el kell helyezni a rajzon feltüntetett közúti táblákat. A munkaterület kialakításánál be kell tartani a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák elkorlátozására és forgalombiztonsági szabályzatában” foglaltakat. A kivitelezés során a tervben foglaltak, valamint a közúti közlekedésre és a közúton történő munkavégzésre vonatkozó rendszabályok betartandóak. Különös tekintettel kell lenni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT rendelet, valamint a KRESZ előírásait..

A munkaárkot teljes hosszában, minden oldalán védőkorlással le kell keríteni, ahol éjszaka és rossz látási viszonyok mellett a közvilágítás nem elegendő a munkaárkok biztonságos észleléséhez, ott jelzővilágítást is el kell helyezni.

4. Nyomáspróba, műszaki felülvizsgálat, üzembehelyezés

A vezetéket rövidített nyomáspróbával kell vizsgálni.

A nyomáspróba közege levegő, a vizsgálathoz 1.6 pontossági osztályú manométert kell használni.

A nyomáspróba paraméterei kis- és középnyomású gázvezetéknel:

szilárdsági nyomáspróba:	6,0 bar	1 óra
tömörítési nyomáspróba:	habszóreres ellenőrzés	

A nyomáspróbát a gázszolgáltató képviselőjének ellenőriznie kell.

A leágázó vezetéket az elosztói engedélyes TT 5000 utasításának megfelelően arra jogosult geodéziai szervezettel nyitott árokban kell beméríteni. A bemérés megtörténtét a bemérő szervezet jegyzőkönyvvel igazolja.

A műszaki felülvizsgálat időpontjára a gázszolgáltató által előírt tartalmú megvalósulási dokumentációt (ezen belül az érintett közműkezelők takarához való hozzájárulását, és a bemérést igazoló jegyzőkönyvet) a műszaki ellenőrnek át kell adni, ezek hiánya a felülvizsgálatot megghiúsítja.

Az elosztó vezetékekre történő rákötést és a gázellátó rendszer üzembehelyezését csak a gázszolgáltató vállalat szakembere végezheti el.

5. Biztonsági és egészségvédelmi fejezet

A munkavégzés során betartandóak a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai, valamint az OPUS TIGÁZ Zrt. Munkavédelmi Szabályzatban, a TT 1000 és a TT 4000 utasításokban foglaltak.

A munka során Kivitelező balesetvédelmi és egészségügyi koordinátora működik közre.

A műszaki leírás a kivitelezésre vonatkozó előírásokat tartalmazza, nem tér ki az előre kötési munkákra, azt a gázszolgáltató saját technológiai utasítása, ill. összetett feladat esetében külön műveleti utasítása szerint végzi.

A munkavégzéshez használt eszközöknek használatra alkalmas állapotban kell lenniük. Az elektromos, robbanómotoros berendezéseknek rendelkezniük kell a típusra előírt, érvényes, rendszeres alkalmassági vizsgálattal, azokat csak az arra jogosult, kiképzett munkavállaló üzemeltetheti.

A munkát végzőknek fejjvédő sisakot, védőbakancsot, ill. az éppen végzett munkához előírt egyéni védőfelszerelést, (védőszemüveg, hegesztő védőeszközök stb.) valamint az időjárásnak megfelelő további védőeszközöket, védőölt stb. biztosítani és alkalmazni kell.

Munkát csak az adott munkafázisra jogosult, kiképzett, megfelelő egészségi- és mentális állapotban lévő, az előírt munka- és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó végezhet. A munkahelyen elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani, az előírásoknak megfelelően kiképzett és vizsgáztatott elsősegélynyújtóval kell rendelkezni. A szükséges öltözőt és tisztálkodási lehetőséget a telephelyen, a mellékhelység használatát a helyi adottságoknak megfelelően (pl. közösségi helyek) kell biztosítani.

6. Tűzvédelem

A kivitelezése során maradéktalanul betartandóak a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény), az 54/2014 (XII.5.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az OPUS TIGÁZ Zrt. Tűzvédelmi Szabályzat előírásai.

A műszaki leírásban ismertetett létesítmény az Országos Tűzvédelmi Szabályzat elődjei szerint "D" jelű, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozik, kivéve az élővezetésekre történő rákötéseket („A”).

A leágázó vezeték építése nem minősül tűzveszélyes tevékenységnek, de 1 db 6 kg-os halonnal oltó készüléket a helyszínen kell tartani, annak időszakos felülvizsgálatáról gondoskodni kell. Amennyiben hegesztési munka is történik, ki kell állítani az arra jogosító írásos engedélyt. Hegesztés csak ott végezhető, ahol az tüzet, vagy robbanást nem okozhat, a munka befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, a veszélyforrásokat meg kell szüntetni.

A PE cső éghető anyag, ezért építéskor a cső környezetében végzett tűzveszélyes tevékenységnél fokozott elővigyázattal kell eljárni. A hegesztési munkáknál különös tekintettel kell betartani a tűzvédelmi előírásokat.

7. Környezetvédelem

A kivitelezés során nem léphető túl a 66/2005 (XII.22.) EüM rendelet és a 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott zajszint-határérték.

A tervezés során figyelembe vett – az alábbiakban felsorolt – jogszabályok előírásait a kivitelezéskor szigorúan be kell tartani. Erre a tervben felhívjuk kivitelező figyelmét, valamint a munkavégzéskor az előírások betartását beruházó is megköveteli helyszíni és dokumentációs ellenőrzései során.

- 306/2010 (XII.23) Korm. rendelet a levegő védelméről.
- 220/2004(XII.21.) Kormány rend.: Felszíni vizek védelméről
- A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet „Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól”
- TIGÁZ Zrt. Környezetvédelmi utasítása

A vezeték építése során a talaj, a levegő, a vízfolyások és a növény- és állatvilág nem károsodhat, zavarását minimális mértékűre kell csökkenteni. A környezetben előidézett változásokat az eredeti állapot helyreállításával kell korrigálni.

Tervezői nyilatkozat

Beruházó: **OPUS TIGÁZ Zrt.** földgázelosztói engedélyes

Létesítmény: **Lénárdaróc, Petőfi u. 10. (362 hrsz) alatti ingatlan, leágazó gázvezeték**

Létesítmény jellemzői: Anyaga, mérete: **PE100G, SDR11, 20x2,0** Engedélyezési nyomása: **4 bar**

Építési terület: **Lénárdaróc Petőfi utca. Az utca nincs védettség alá besorolva.**

Kijelentem, hogy jelen terv készítése során az általános érvényű – műszaki leírásban részletezett - rendeleteket és előírásokat betartottam.

A terv szerinti létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a (tervben ismertetett) vonatkozó jogszabályoknak, valamint az általános érvényű, és eseti előírásoknak, azok megfelelnek a gázelosztó vezetékkel szemben támasztott általános követelményeknek.

Az előírt szakhatóságok és a közmű üzemeltetők a vezeték létesítéséhez hozzájárultak. Az egyeztetések dokumentálása a rajzokon elhelyezett egyeztető bélyegzőkkel, és - amennyiben kiadásra került - a mellékelt nyilatkozatokkal történt. Az általuk támasztott követelményeket a tervbe beépítettük.

A terv a jogszabályokban, szabványokban meghatározottaktól eltérő műszaki megoldást nem tartalmaz, így eltérés engedélyezése sem szükséges. A tervtől eltérni csak indokolt esetben, az engedélyező hatóság, a tervező, a földgázelosztói engedélyes és az érintett közműkezelők hozzájárulásával szabad.

Munkavédelmi tervezői nyilatkozat

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, rendelkezéseinek megfelelően kijelentem, hogy a tervdokumentáció a létesítményre vonatkozó – a tervezéskor érvényben lévő, a műszaki leírásban és különösen annak Biztonsági és egészségvédelmi fejezeteiben ismertetett – jogszabályok alapján készült.

Az azokban foglalt rendelkezéseknek eleget tettünk, ezért a terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos létesítés és üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja.

A munka során VIATERM Kft. balesetvédelmi és egészségügyi koordinátora működik közre.

Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat

Az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény) 21. § 1. pontja, valamint az 54/2014 (XII.5.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján alulírottak kijelentjük, hogy a jelen tűzvédelmi tervdokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek a hatályos tűzvédelmi előírásoknak és szabványoknak. A tervdokumentáció készítésénél a TIGÁZ Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatának előírásait is figyelembe vettük.

Környezetvédelmi tervezői nyilatkozat

A terv „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló . törvény és az egyéb, a környezet védelmével kapcsolatos – a tervezéskor érvényben lévő, a Környezetvédelem című fejezetben részletezett - rendeletek, előírások betartásával készült.


A gázvezeték a környezetvédelmi és műemlékvédelmi hatóság kezelésében lévő létesítményt nem érint.

A tervezés során figyelembe vett – az alábbiakban felsorolt – jogszabályok előírásait a kivitelezéskor szigorúan be kell tartani. Erre a tervben felhívjuk kivitelező figyelmét, valamint a munkavégzéskor az előírások betartását beruházó is megköveteli helyszíni és dokumentációs ellenőrzései során.

A vezeték építése során a talaj, a levegő, a vízfolyások és a növény- és állatvilág nem károsodhat, zavarását minimális mértékűre kell csökkenteni. A környezetben előidézett változásokat az eredeti állapot helyreállításával kell korrigálni.

Helyszínrajz
M 1:500

Hosszszelvény
M 1:100

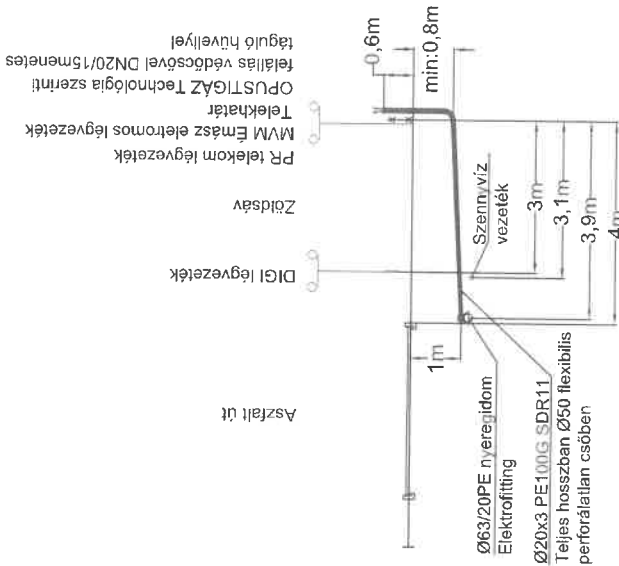

JELMAGYARAZAT

— — — — —	Elektromos kábel
— — — — — C	Csapadékok csatorna
— — — — — V	Vízvezeték
— — — — — S	Szennyvíz csatorna
— — — — —	Meglévő vezetékek
— — — — —	Földrészhatár
— — — — — G	Meglévő gázvezeték
— — — — —	Tervezett gázvezeték
— — — — — MTL	Magyar Telekom vezeték föld feletti
— — — — — ITRL	PR Telekom vezeték föld feletti
— — — — — DL	DIGI vezeték föld feletti

A terv az engedélyezéstől számított 2 évig érvényes.
Munkakezdet előtt az úkezelőtől munkakezdeti engedéllyel kell kérni
A meglévő közművek nyomvonala a közmű tulajdonosok nyilvántartása
szerint közeli pontosságú adat.
Azokat kézi feltárással kell pontosítani.
Földmunka csak kézi erővel útátjárás csak a keresztvezt
közművek feltárása után vagy mélységük pontos ismeretében végezhető.
Munkaárakat védőkorlátai és lábdesszával ellátott átjárót kell elhelyezni.
Az üzemeltető vezetékre történő rákötést csak a gázszolgáltató végezheti.
A nyílárkos geodéziai bemerést a műszaki átadásra el kell készíteni

Magyar Telekom vezeték föld feletti
PR Telekom vezeték föld feletti
DIGI vezeték föld feletti

PST-51143037321

Megrendelő:	VIATERM KFT	2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz 068/12
Munkaszám:	55/2022	Rajzsám: H-1
Beruházó:	Opus TIGÁZ	4200 Haidúszoboszló, Rákóczi út 184
Méretarány:	1:100	1:500
Datum:	2022. Április	
Szerző:	Serfőző Attiláné	
Tervező:	Lénárdaróc Petőfi S.u.10	Hrsz:362
Tervező:	Tisza József	3535 Miskolc, Vasvár u.61
Tel:	209992278	tiszajozsef48@gmail.com

HATÁROZATI JAVASLAT

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK **2022. JÚNIUS 14. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK**

1. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Kezelői, tulajdonosi hozzájárulás kérése

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI.14.)

H A T Á R O Z A T A

Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megadásáról

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Viaterm Kft. (2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz. 068/12.) részéről Tisza József tervező kérelmére – a mellékelten benyújtott kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció, valamint helyszínrajz alapján - a Lénárdaróc, Petőfi út 10. (hrsz: 362) ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához szükséges, a Lénárdaróc Községi Önkormányzat tulajdonát képező, tervezett nyomvonallal érintett, 378 hrsz-ú „kivett közterületi” ingatlanra vonatkozóan történő munkavégzésre a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadja.

A Képviselő-testület a hozzájárulás feltételéül szabja azt, hogy a munkálatok befejezése után az igénybe vett területet, továbbá az egyéb érintett területeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és útkezelői nyilatkozat kiadására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: polgármester